ELE K TRON Ste Marie aux Chênes
1 rue de Gasseville
57255 STE MARIE AUX CHENES
03.87.61.90.32 – contact@elektron-smac.fr

RACCORDEMENT PROVISOIRE

Je soussigné, Monsieur qualité
Représentant :
Adresse :
Tél. : Mail :

Demande à **ELE K TRON** Ste Marie aux Chênes l'alimentation électrique temporaire de :

CHANTIER **FORAIN OU PARTICIPANT A FOIRE** **AUTRES**

Au point de livraison suivant :
Pour la durée du au
Et conformément à l'article 1er alinéa 3 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972.

Ce raccordement de caractère temporaire est uniquement destiné à l'alimentation de mon installation décrite ci-dessus. Il ne saurait en aucun cas servir à d'autres fins et/ou à l'alimentation d'une installation électrique définitive, par exemple alimenter l'installation intérieure d'une habitation, d'un local sans CONSUEL. Je reconnais que la Régie Communale d'Electricité pourra donc, même sans préavis, effectuer la suspension des fournitures d'énergie électrique au point de livraison indiqué en cas de manquement à cette interdiction ainsi que, bien entendu, à l'issue de la période fixée par le présent engagement.

Je m'engage à fournir et installer à l'endroit défini en concertation avec vos services, un coffret ou armoire conforme aux prescriptions en vigueur pour une besoin de puissance de :

MONOPHASE

6 KVA ☐
9 KVA ☐
12 KVA ☐
18 KVA ☐

TRIPHASE

9 KVA ☐
12 KVA ☐
15 KVA ☐

Je déclare en outre que le tableau de comptage est équipé d'un appareil général de coupure

- Cas du tarif bleu : disjoncteur différentiel 30 mA (norme NFC 62411)
  disjoncteur non différentiel (norme NFC 62412)

Fait à Ste Marie aux Chênes, le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


COFFRET DE CHANTIER

VOUS DEMANDEZ UNE ALIMENTATION PROVISOIRE,

VOTRE COFFRET DOIT COMPORTER **OBLIGATOIREMENT** :

- 1 COFFRET FUSIBLE
- 1 COMPTEUR (fourniture régie)
- 1 DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA
- 1 CHASSIS QUI MAINTIENT LE COFFRET DEBOUT (raccordé à la terre si métallique)
- 1 PIQUET DE TERRE RACCORDE AU COFFRET (SECTION MINI DU CABLE DE TERRE : 16mm^2)
- 1 CABLE DE RACCORDEMENT SOUS GAINE (TYPE RO2V U1000 2x16mm^2)

EXEMPLE :

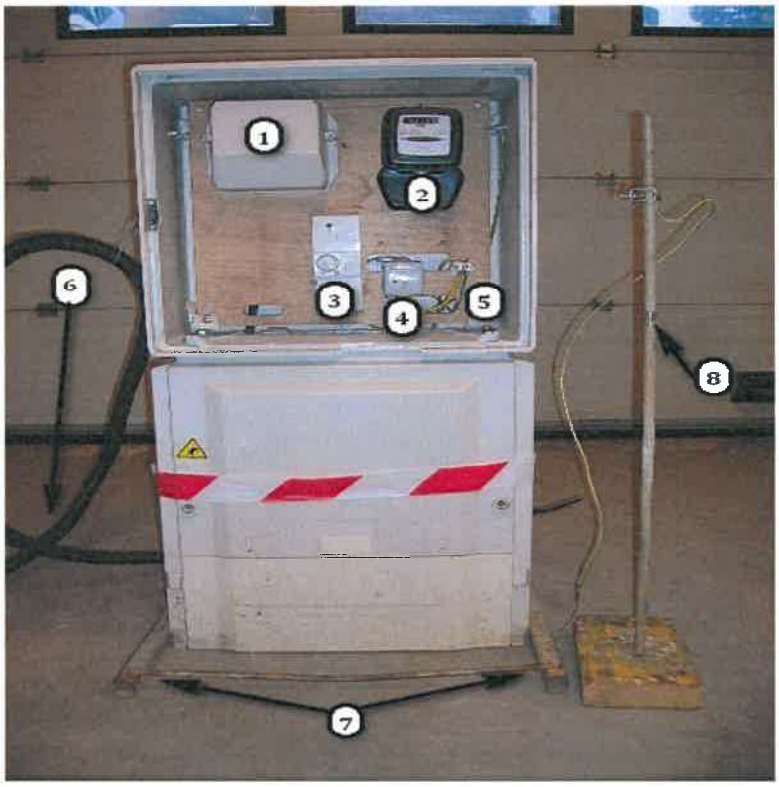

1 : COFFRET FUSIBLE
2 : COMPTEUR (fourniture régie)
3 : DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA
Réglé à 15 ampères
4 : PC 16A

5 : BORNE DE TERRE
6 : CABLE SOUS GAINE
7 : CHASSIS
8 : PIQUET DE TERRE